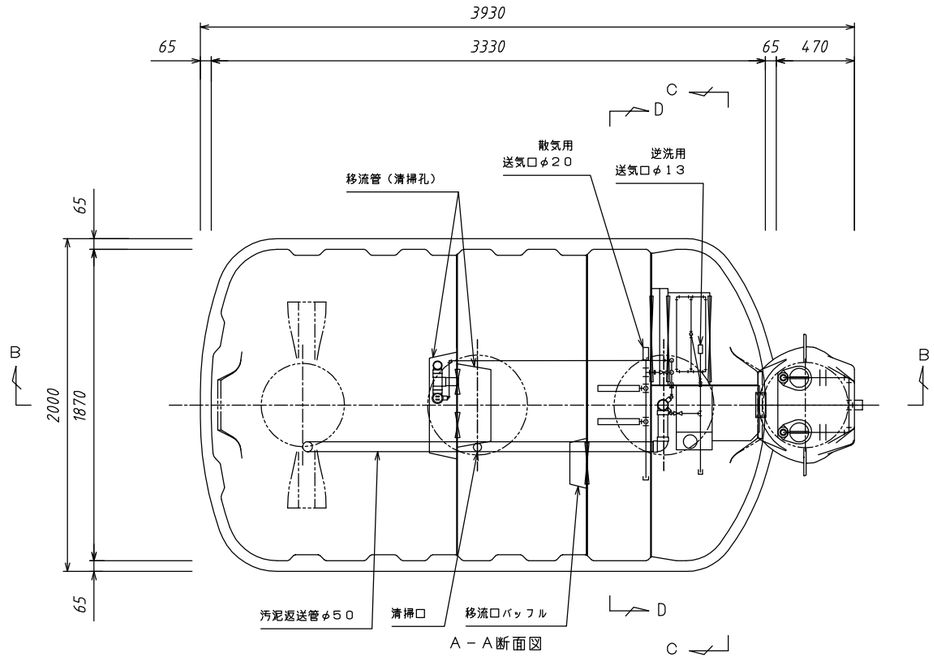

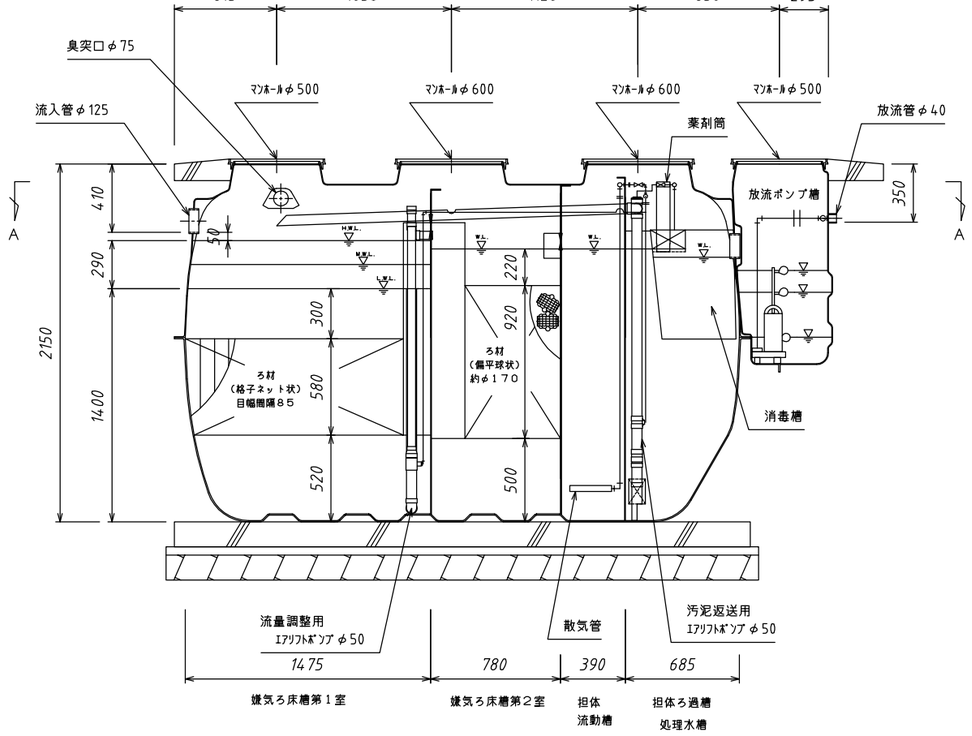

B－B断面図

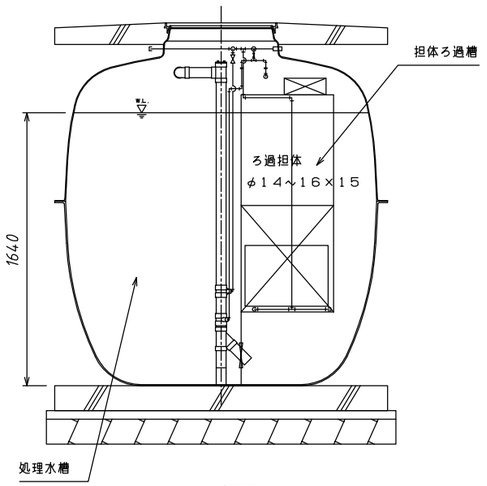

C－C断面図

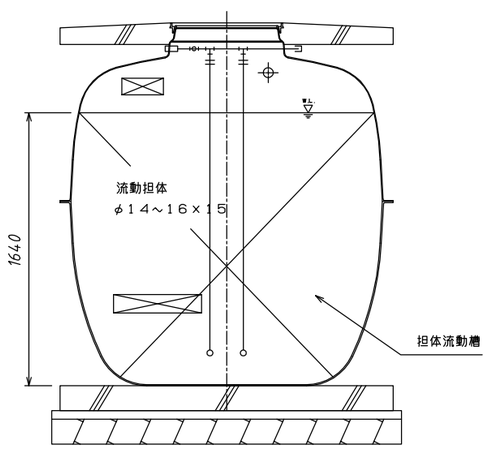

D－D断面図

仕様表

型式	クボタ浄化槽　ＨＣ－２１Ｂ（Ｄ）型	有効容量（m^3）	嫌気ろ床槽第１室	３．５７１
処理方式	建築基準法施行令第３５条第１項の大臣認定による ピークカット流量調整型 嫌気ろ床担体流動ろ過循環方式		嫌気ろ床槽第２室	２．１５０
			担体流動槽	１．１０７
			担体ろ過槽	０．１５０
処理対象人員	２１　人		処理水槽	１．２９２
一人当り汚水量	０．２　m^3／人・日		消毒槽	０．０６３
計画水量	４．２　m^3／日		放流ポンプ槽	０．０９５
流入水ＢＯＤ濃度	２００　ｍｇ／Ｌ		総容量	８．４２８
放流水ＢＯＤ濃度	２０　ｍｇ／Ｌ以下	ピークカット流量調整部容量		０．７０８
除去率	９０　％以上	送風機	仕様	単相１００Ｖ，１８０／１７０Ｗ，１台
放流ポンプ	８０Ｌ/分×５ｍ×０．１５ｋＷ		風量	１５０Ｌ／分（０．０２ＭＰａ）
	自動交互運転	薬剤	φ７０×２００ｇ×１４錠（最大保有量）	
マンホール	φ５００×２個，φ６００×２個			安全荷重５００ｋｇ※

※・普通乗用車より重いトラックなどの荷重のかかる場所には、適切な耐荷重マンホール（安全荷重１５００ｋｇ等）をご使用下さい。

名　称	小型合併処理浄化槽
型　式	クボタ浄化槽　ＨＣ－２１Ｂ（Ｄ）型
人　槽	２１人槽
株式会社　クボタ	

32121-0021-1-A