




頂版開口図 S=1/50

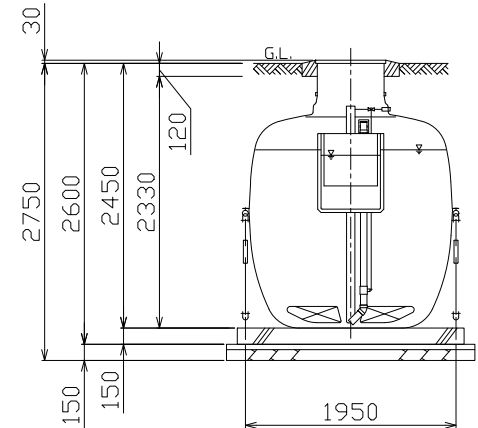


B-B断面図 S=1/50

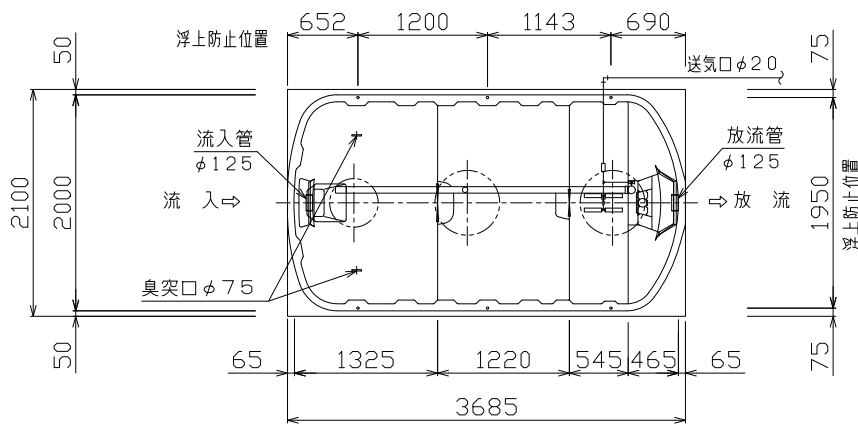


平面図 S=1/50

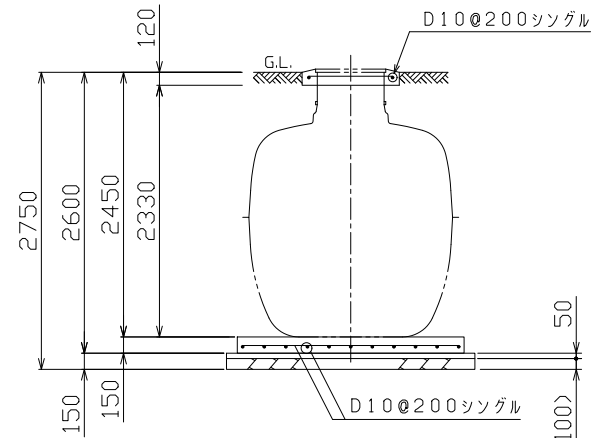


B-B断面配筋図 S=1/50

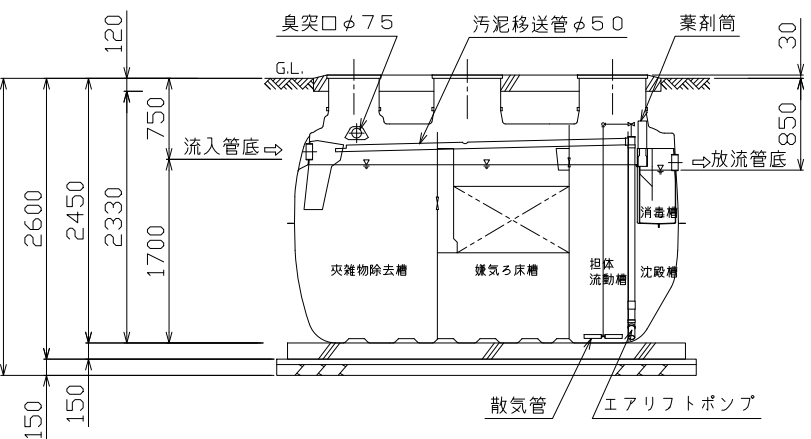

A-A断面図 S=1/50

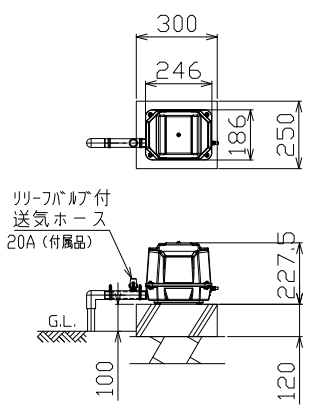


送風機 平面断面図 S=1/20

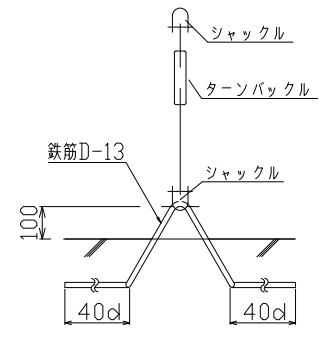

アンカー詳細図

・アンカーは土木工事に含む。
・浮上防止金具はオプションです。

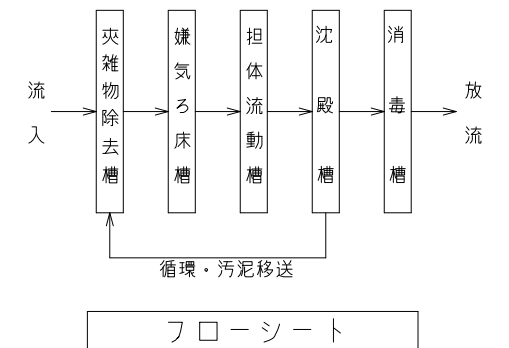

仕 様	
種類 / 型式	合併処理 / HCZ-30
処理方法	担体流動循環方式
処理対象人員	30人
一人当り汚水量	0.2 m ³ / 人・日
計画汚水量	6.0 m ³ / 日
流入水BOD濃度	200 mg/L
放流水BOD濃度	20 mg/L
除去率	90%以上
流入水COD濃度	100 mg/L
放流水COD濃度	30 mg/L
除去率	70%以上
流入水T-N濃度	45 mg/L
放流水T-N濃度	20 mg/L
除去率	56%以上
流入水SS濃度	160 mg/L
放流水SS濃度	15 mg/L
除去率	91%以上
有 効 容 量 m ³	
夾雑物除去槽	3.395
嫌気ろ床槽	3.380
担体流動槽	1.542
沈 殿 槽	0.737
消 毒 槽	0.078
電 気 機 器 仕 様	
送風機	200L/分 (0.02MPa) 100V, 160/185W, 1台

特記事項	
使用材料	コンクリート FC=21-18(15)-20(25) 但し、捨てコン・無筋コンクリートは FC=18N/m ²
	鉄筋 SD295A(規格品) 特記なき事項はJASS5による。
配筋事項	継ぎ手・定着長さ 全て40dとする
*砕石厚サの条件 (本図は砕石100mmとする)	
地盤	土質 岩盤・土丹 砂礫・砂 シルト・粘土・ローム N値 N≥10 N<10 N≥10 N<2 N≥2
地業 (砕石)	種別 地はだ 砂利 砂利 砂利 砂利 厚さ(mm) 100 100 60 150 60
地耐力	必要地耐力 50kN/m ² (想定)
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・積雪1m以下の場所に設置して下さい。 ・浄化槽の重量に耐える地盤に設置して下さい。 ・地下水位に応じて浮上防止をして下さい。 ・流入管底を越える湧水が想定される場合は、基礎スラブの長さ、幅を各100mmずつ広げて施工して下さい。 ・カサ上げは300mmを超えないようにして下さい。 ・製品全高は±10mmの公差があります。 ・流入放流管底は、製品全高に対して±10mmの公差があります。 ・プロファースは確実に接地して下さい(D種接地工事) ・カサ上げ 300mm付。 ・無荷重仕様