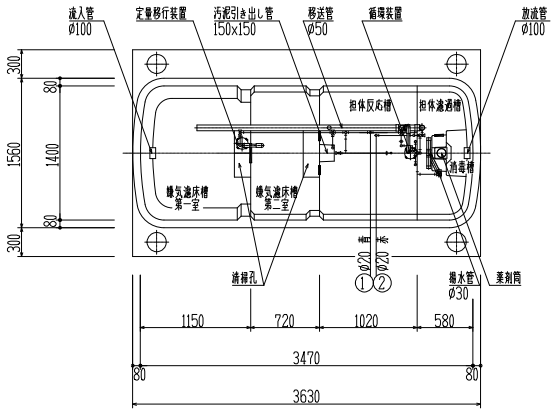

平 面 図　S=1/40

① 切替BOXの接続口（青）に接続
② 切替BOXの接続口（赤）に接続

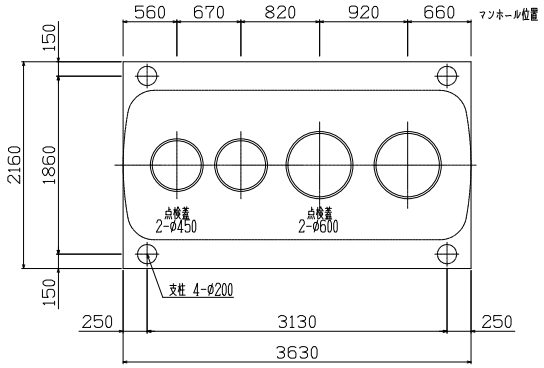

スラブ平面図　S=1/40

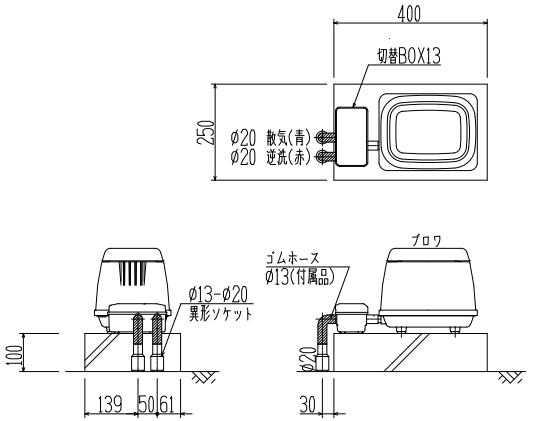

ブロワ・切替BOX　据付図(参考)　S = 1/10

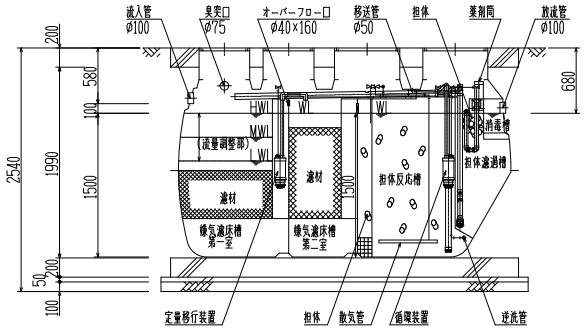

断 面 図　S=1/40

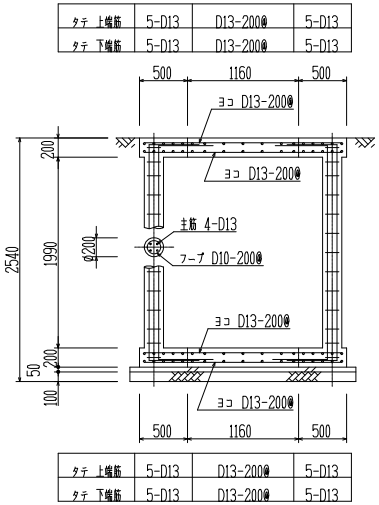

配筋断面図(短辺)　S=1/40

開口仕様

	点検蓋（丸型）
種 類	1500K（安全荷重 15kN）
蓋	FRP製
枠	PP製
備 考	ロック付

設計仕様

型式		KXF-10
処理対象人員		10 人
日平均汚水量		2.00 m3/日
流入水水質	BOD	200 mg/L
	T-N	50 mg/L
流出水水質	BOD	10 mg/L
	T-N	10 mg/L
	SS	10 mg/L

槽 名		有効容量(m3)
流量調整部		(0.695)
嫌気濾床槽	第一室	1.773
	第二室	1.406
担体反応槽		2.039
担体濾過槽		0.742
消 毒 槽		0.022

フローシート

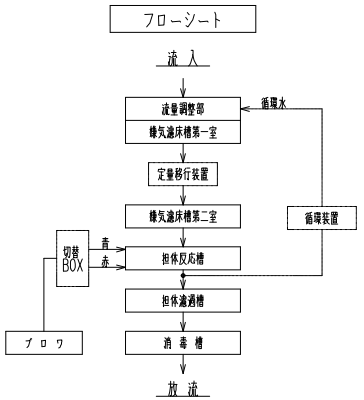

品 名	台数	仕 様
ブロワ	1	13A x 150L/分 x 20.0kPa x 125/155 W(50/60Hz)-150

［注 記］開口の表示は内径寸法とする。
嫌気濾床槽第一室の容量はMWL時の容量とする。
浄化槽用にコンセントを2個必要とする。
流入管底は最深施工時の寸法であり、全高は外寸とする。

記事

クボタ 株式会社クボタ	型式 KXF－１０型	図番 24410-6330-1-B	承認 西川	検図 折田	担当 土井	滋賀工場
	図面名 合併処理浄化槽 施工図 （Ｔ－６仕様）	作成日 2020.01.10 / 縮尺 1/40				