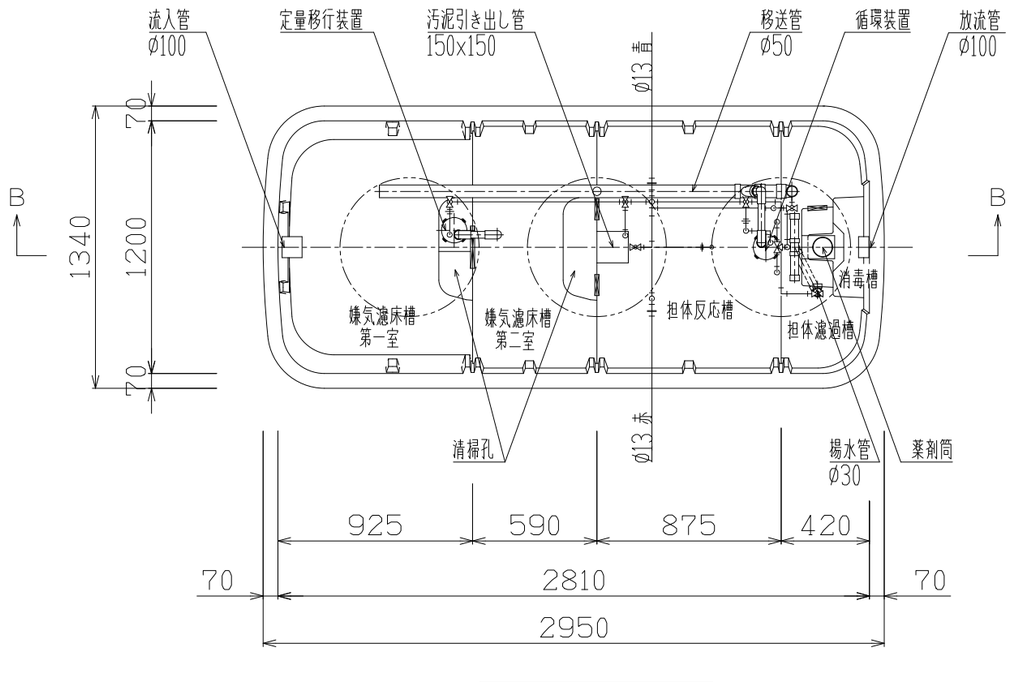

A－A断面図

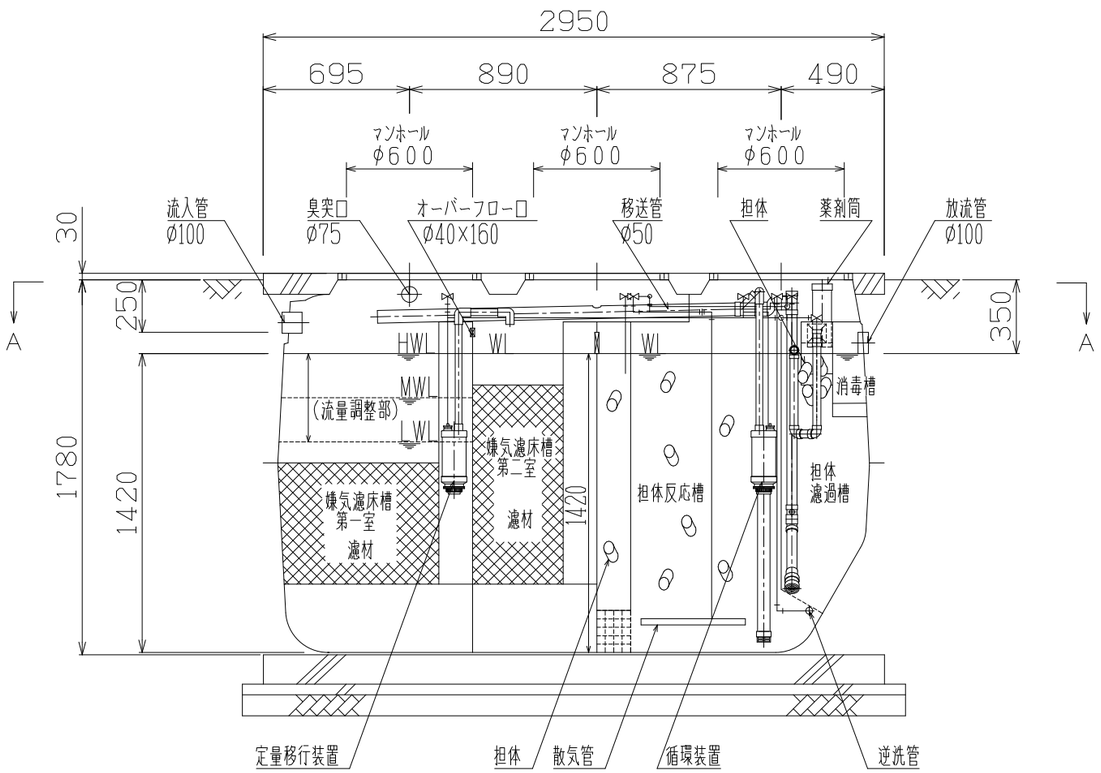

B－B断面図

仕　様　表

種　類／型　式	合併処理／ＫＸＦ－７型	有効容量（m³）	流量調整部	（０．４３２）
処　理　方　式	建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による流量調整型嫌気濾床担体流動浮上濾過方式		嫌気ろ床槽第一室	１．２３１
			嫌気ろ床槽第二室	０．９５８
処理対象人員	７　人		担体反応槽	１．４２６
一人当り汚水量	０．２　m³／人・日		担体ろ過槽	０．４９９
計　画　水　量	１．４　m³／日		消　毒　槽	０．０２２
流入水ＢＯＤ濃度	２００　ｍｇ／Ｌ		総　容　量	４．１３６
放流水ＢＯＤ濃度	１０　ｍｇ／Ｌ　以下			
ＢＯＤ除去率	９５　％以上	送風機	仕様	単相100V，75W，1台
流入水Ｔ－Ｎ濃度	５０　ｍｇ／Ｌ		風量	120L／分
放流水Ｔ－Ｎ濃度	１０　ｍｇ／Ｌ		型式	TIP-120+HPV-02
Ｔ－Ｎ除去率	８０　％以上		寸法	186L x176Wx199H mm
放流水ＳＳ濃度	１０　ｍｇ／Ｌ			
槽　重　量	４００　ｋｇ			
薬　　剤	イソシアヌール酸系塩素剤（有機系）　φ70×150ｇ×10錠（最大保有量）			
マンホール	φ６００×３個　安全荷重500Kg※			

※・普通乗用車より重いトラックなどの荷重のかかる場所には、適切な耐荷重マンホールカバー（安全荷重１５００Ｋｇ等）をご使用下さい。

・ブロワアースは確実に接地して下さい。（Ｄ種接地工事）

・開口の表示は内径寸法とする。

・嫌気濾床槽第一室の容量はＭＷＬ時の容量とする。

・浄化槽用にコンセントを2個必要とする。

・浄化槽全高は、本体板厚含む高さで表記。

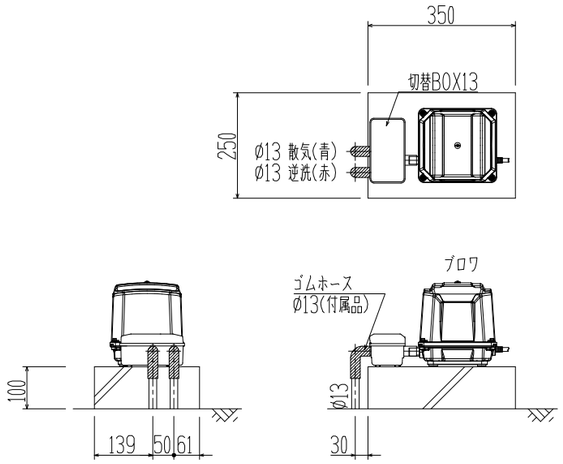

ブロワ・切替BOX　据付図(参考)

名　称	小型合併処理浄化槽
型　式	クボタ浄化槽　ＫＸＦ－７型
人　槽	７人槽
株式会社クボタ	